


























LEGJENDA:

Pjesa Grafike	Emertimi	Sasia	Dim.
	Ena Ekpanduese	1 copë	V= 350 L
	Kolektori i dërgimit	1 copë	DN 150 L=1.5 m
	Kolektori i kthimit	1 copë	DN 150 L=1.5 m
	Ventili siguries	2 copë	DN 25
	Pompa rigarkulluese	1 copë	DN 65
	Pompa rigarkulluese	1 copë	DN 50
	Pompa rigarkulluese	1 copë	DN 40
	Xhurta antivibruese me flanxe dhe kunder flanxe	2 copë	DN 65
	Xhurta antivibruese me flanxe dhe kunder flanxe	2 copë	DN 50
	Xhurta antivibruese me flanxe dhe kunder flanxe	2 copë	DN 40
	Filtr	1 copë	DN 40
	Vaivola balancuese	1 copë	DN 65
	Vaivola balancuese	1 copë	DN 50
	Vaivola balancuese	1 copë	DN 40
	Valvula me flanxe	3 copë	DN 65
	Valvula me flanxe	3 copë	DN 50
	Valvula me flanxe	8 copë	DN 40
	Valvula jkthyesë me flanxe	1 copë	DN 40
	Valvula sferike me file/e	1 copë	DN 25
	Vaivola trekahore	1 copë	DN 40
	Termomanometer	6 copë	DN 50
	Valvula per mbushje dhe zbraze	2 copë	3/4"
	Valvula automatike për çajrosje	2 copë	3/4"
	Valvula per ajrim komplete me anen e punuar nga gyp i çelikut	2 copë	3/4"



Emri i Projektit:

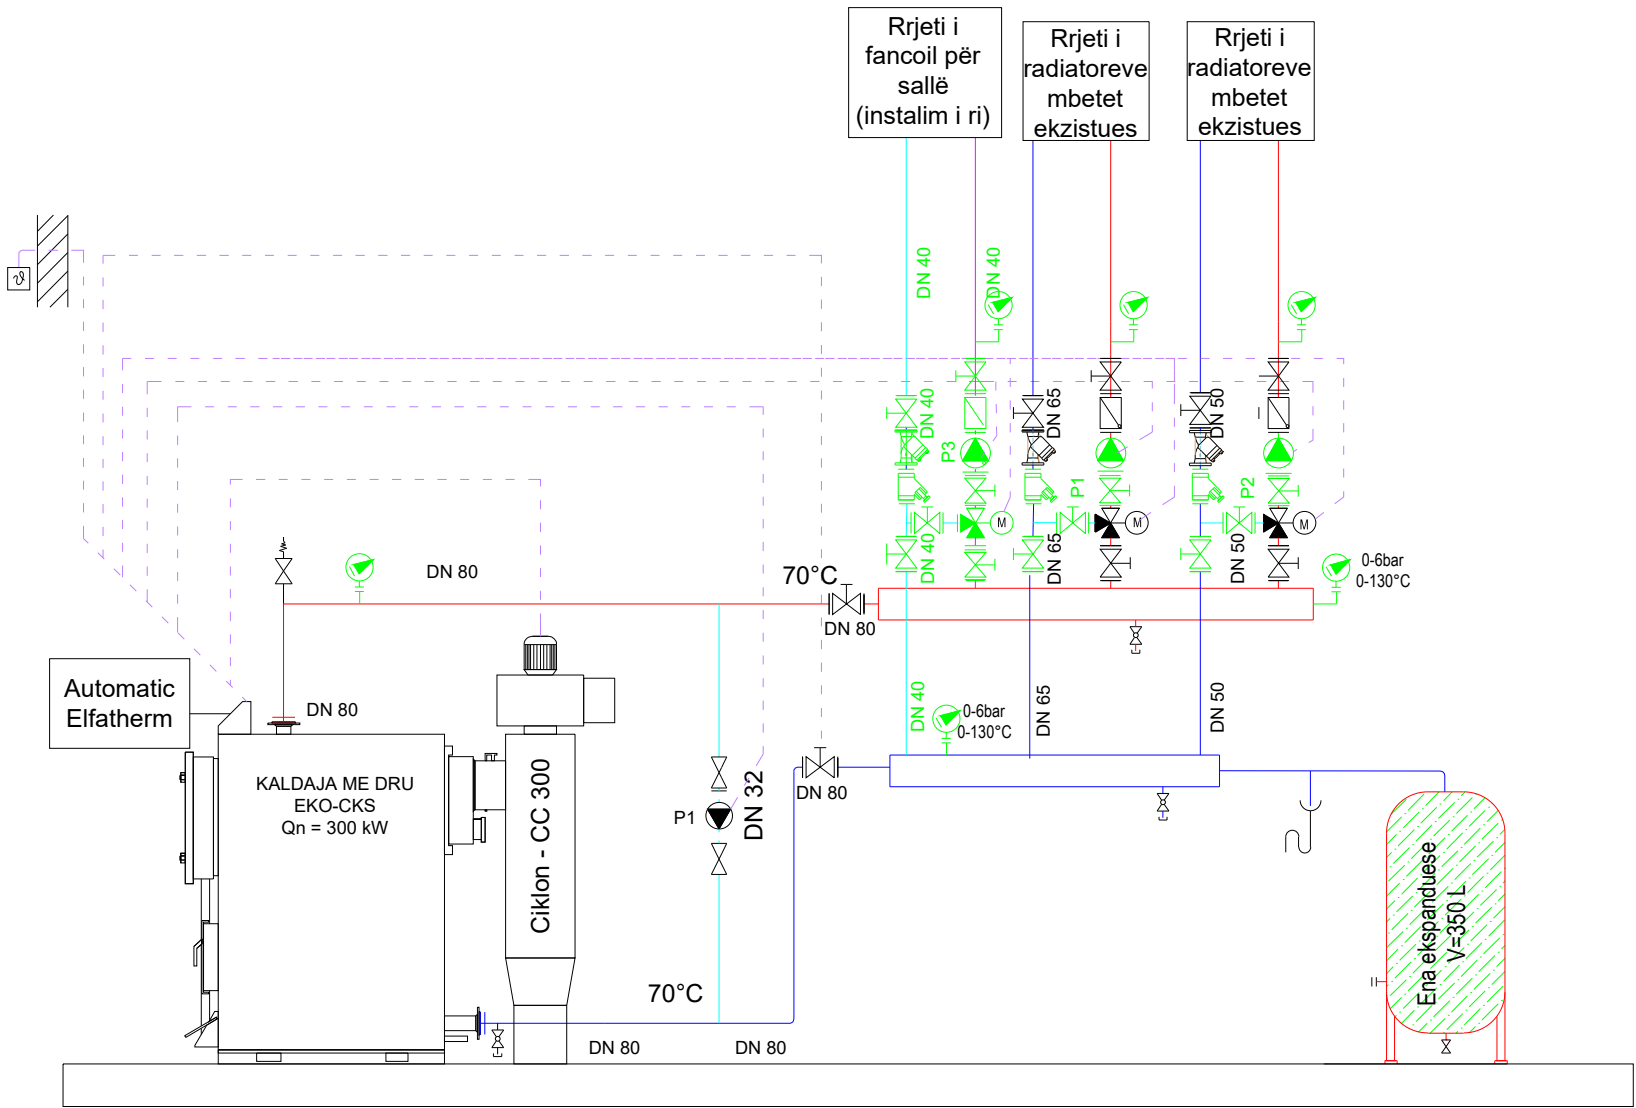Consulting Company for Development of detailed  
energy audit reports, Detailed Designs,  
Technical Specification

Financuar nga:



Projektuar nga:



Projekti Kryesor

Instalimet e Makinerisë



Emri i objektit:

SHFMU "Emin Duraku"

Titulli i vizatimit

Skema Teknologjike

Për pjesa	Nr. i vizatimit	Vula
	M.03	
Vizatuar nga:	Kontrolluar nga :	
D.A, A.L	B.D	
Vendi:	Data :	Nënshkrimi
Shtime	Shkurt 2024	

Formati i fletës:

A3