

LEGEND:


- Hot water supply line / Vija dërguese e ujit të ngrohtë
- Hot water return line/ Vija e ujit kthyes

- Globe (Gate) straight valve with flange / Valvë shiberike me flanzh
- Circulation pump / Pomp qarkulluese
- Air vent valve / Valvë për qajrosje
- Safety valve / Valvë siguruese
- Pressure sensor / Senzor i shtypjes
- Strainer / Filtër
- Close valve / Valvë mbyllëse sferike
- Drain valve / Valvë e drenimit
- Ball check valve / Valvë njekahore

Existing pumps:

P1/2

Circulation pumps / Pompat ri-qarkulluese:
Qmax=30 m³/h, Hmax=12 m, DN50, 3x400 V/ 50 Hz, PN6/10

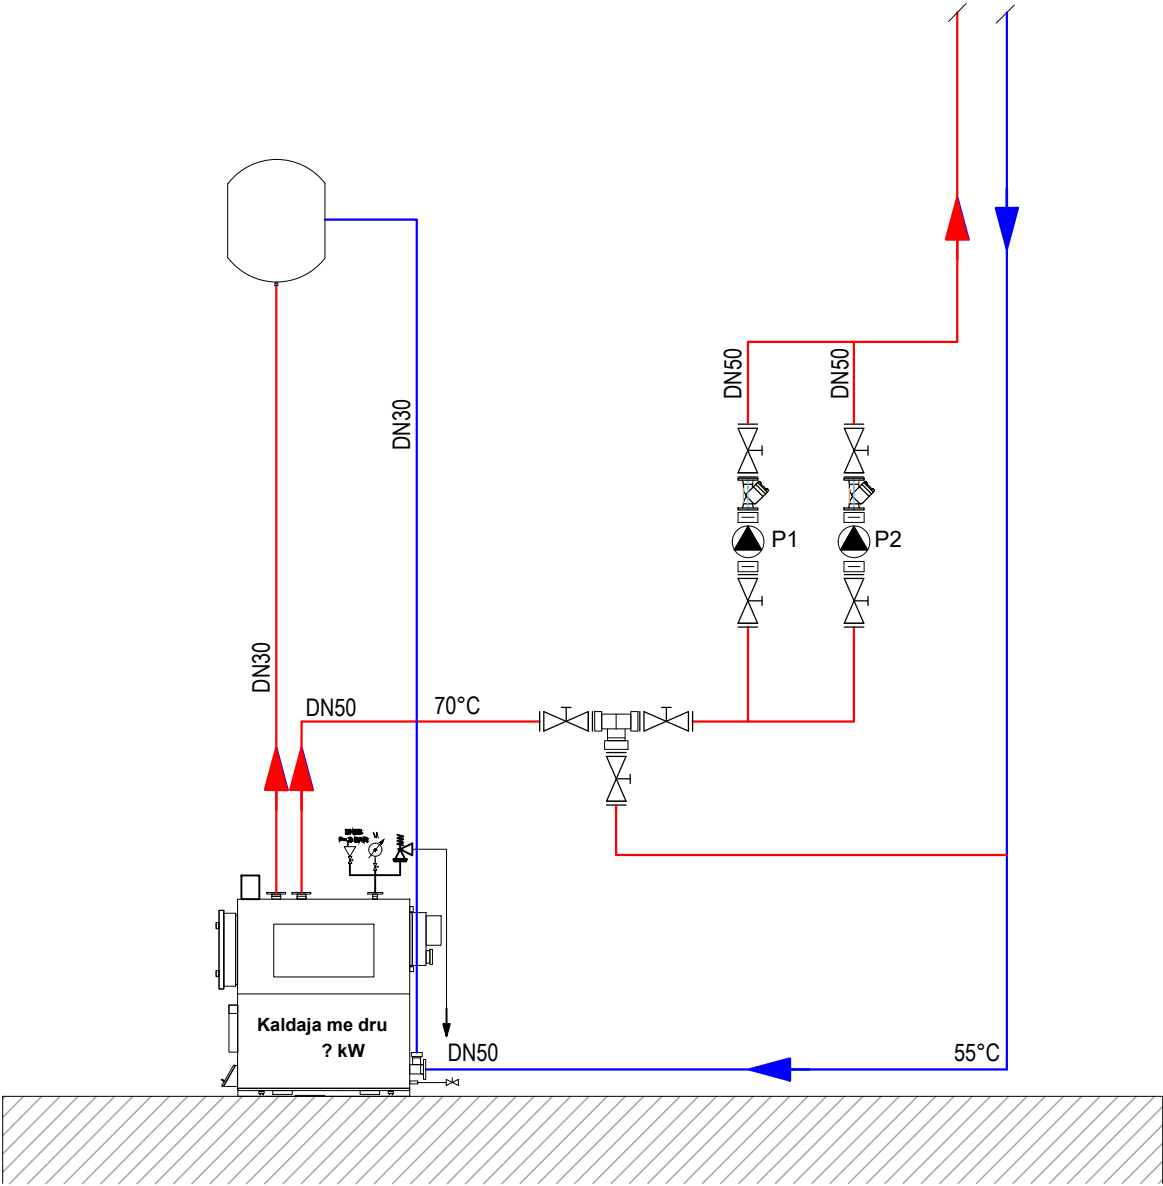

FKEE

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO
Fondi i Kosovës për Eficiençë të Energjisë
Kosovo Energy Efficiency Fund

Title of Consulting Services /
Titulli i shërbimeve konsultuese:
Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed
Designs, Technical Specification
Kompani konsultuese për zhvillimin e raporteve të detajuara të auditimit të
energjisë, dizajneve të detajuara dhe specifikimeve teknike

RFP No /
Nr. i kontratës: KEEF/IC5.2/CQ/2023/LOT 2

Consulting Company /
Kompania konsultuese:

Consult-Eng

project company

NPSH Consult-Eng
Rr. Sokol Sipi
consultengpsh@gmail.com

Building name /
Emri i ndërtesës:

SHFMU "Miral Sejdiu"
Gërmovë, Viti

Project phase /
Faza e projektimit:

Mechanical
Makineria

Drawing layout /
Emri i vizatimit:

Existing heating technological scheme
Skema ekzistuese teknologjike

Drawn by /
Punuar nga:

MSc. Xhemail Zhuniqi

Checked by /
Kontrolluar nga:

MSc. Xhemail Zhuniqi

Date /
Data:

02/2024

Revision /
Rishikim:

01

Drawing scale /
Shkalla e zvogëlimit:

1:100

Page no
Nr. i faqes:

03

420x297 mm